



Scheda “ B “ Tipologie e caratteristiche di impianti di nuova installazione

Cartello dalle linee semplici e squadrate sostenuto da due piantoni tubolari oppure affisso a parete.

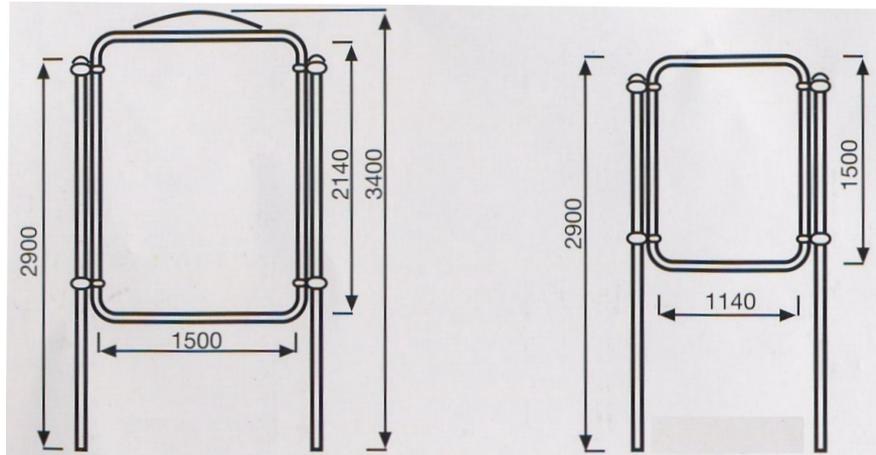

Transenna parapedonale

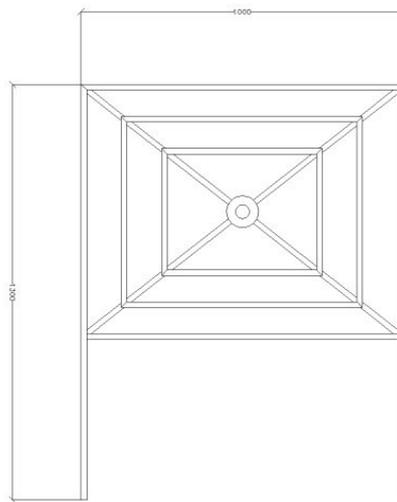


Scheda “ C “

Condizioni di fruibilità di marciapiedi e percorsi pedonali


1. Ostacolo costituito da arredi verticali collocati sul percorso pedonale.

1.A I pali di sostegno devono essere collocati a muro o sul margine esterno del percorso in modo da garantire un passaggio minimo di cm 120 anche in presenza di sporgenze.

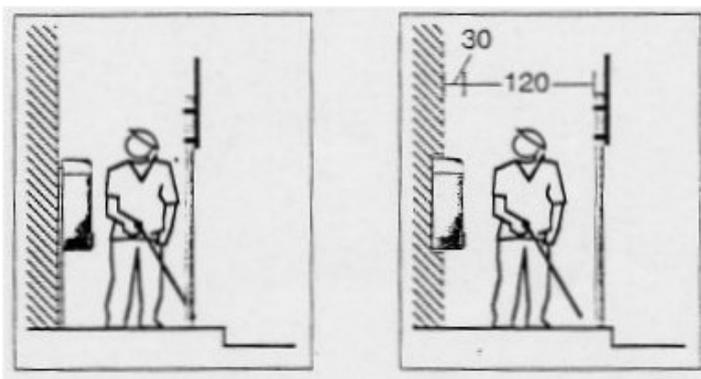


2. Ostacolo costituito da segnaletica verticale collocata su percorso pedonale.

2.A Posizionamento della segnaletica ad altezza adeguata (min. 2,10 m) con disposizione dell'informazione a bandiera posta trasversalmente al senso di marcia.

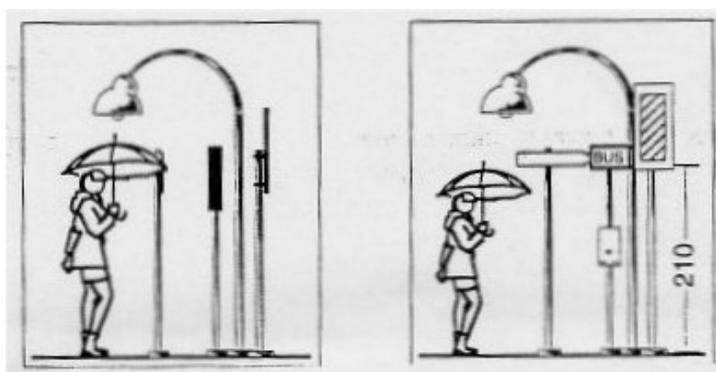

3. Ostacolo costituito da transenne e pali di sostegno di arredi ad altezza inferiore a cm 210, collocate sul percorso pedonale.

3.A Modifica delle transennature e sostegni in modo da prevedere un segnale di riconoscimento per non vedenti ad almeno cm 30 da terra.

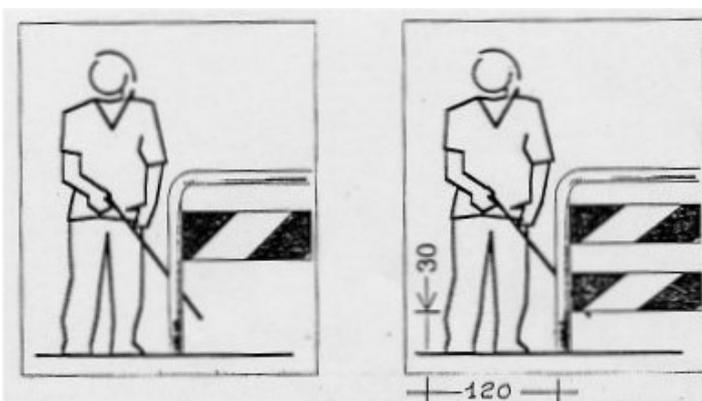

4. Ostacolo costituito da impianti pubblicitari temporanei.

4.A Posizionamento degli elementi in modo tale da consentire una sezione minima di transito pari a cm 120.

